

RAZVOJ I UPORABA RAČUNALNE APLIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE SOLARNIH SUSTAVA



*Krešimir PEĆAR, dipl. ing.
Maja ZORIĆ, prof.*

Pri projektiranju složenih termotehničkih sustava urbane vile bruto površine oko 750 m², koja uz klasične sadržaje, ima i bazen, sunčalište, dvoranu za fitnes i lovačku sobu s trezorom, razvijena je računalna aplikacija za proračun insolacije, potrebne energije objekta, površine solarnih kolektora te uštedu i pozitivni ekološkoi učinak. Za očekivati je da će takvi i slični programi, u skladu sa sve većom primjenom solarnih sustava, postati sve potrebniji alat projektantima i potencijalnim korisnicima tog obnovljivog izvora energije.

Nedavno je objavljena vijest o tome da je u Grazu u Austriji 2009. godine otvoreno novo veliko solarno postrojenje za izravnu isporuku toplinske energije od Sunca u toplovodnu mrežu. To je još jedno od desetak većih solarnih postrojenja koje u potpunosti pokrivaju sve potrebe za pripremom potrošne tople vode tijekom ljeta za cijela naselja. Ukupna instalirana površina takvih solarnih kolektora iznosi 3855 m².

To je samo jedna od mnogih sličnih vijesti koje često pristižu iz razvijenih zemalja. S obzirom na to da hrvatska politika, barem načelno, čvrsto prihvata uzuse iz zemalja Europske unije, tako je donesen niz strategija i planova koji bi trebali pomoći primjeni svih energetskih i ekoloških standarda koji vode održivom razvoju. Međutim, slušajući predstavnike ministarstava u čijoj su domeni energetika i zaštita okoliša, razvidno je da je između proklamirane politike i realnog života ponor koji razdvaja te dvije razine: s jedne strane mnogo velikih i dobrih ideja, s druge prema

ili ništa pomoći države da kroz poreznu politiku i/ili neposredne beneficije utječe na odabir investitora za obnovljive izvore. Čini se da odgovorni još nisu shvatili da je općeniti uvjet za korištenje obnovljivih izvora vrlo visoka investicija te da se bez većeg angažmana na promicanju i stvaranju realnih uvjeta za nižu investiciju ne može poći naprijed. Stoga će, na žalost, iz drugih zemalja čijem standardu Hrvatska teži i dalje stizati odlične vijesti kao na početku, dok će Hrvatska i dalje nazadovati u primjeni obnovljivih izvora, pa i Sunčeve energije.

Kako, međutim, bez obzira na spomenute poteškoće, ima investitora koji prepoznaju korist korištenja obnovljivih izvora i nalaze tehnico-ekonomsku računicu (nesigurnost dobave energetskih pravaca za Hrvatsku, a osobito plina, predviđi značajan porast cijene energetskih resursa, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, beneficije koje će u tom smislu predvidivo donijeti budućnost itd), taj sektor u Hrvatskoj ipak nije sasvim ugašen.



Ilustracija 1
Računalni prikaz objekta



Opis projekta

Za investitora je projektirana obiteljska kuća koja ima sustav osnovnog grijanja i hlađenja s dizalicom topline voda - voda toplinskog učina 50 kW (il. 1). Priprema PTV-a i zagrijavanje vode za bazen tijekom zime predviđeni su pomoću dizalice topline, a u razdoblju ožujak - listopad pomoću solarnih kolektora.

Objekt ima tlocrtne gabarite $20,3 \times 18,25$ m i ukupno tri etaže: podrum, prizemlje, kat (il. 1). Zahvaljujući bruto površini oko 750 m^2 i ukupnom volumenu koji prelazi 2500 m^3 , nestandardnim tehnološkim zahtjevima uz klasične sadržaje (zatvoreni bazen, fitnes, sunčalište, lovačka soba itd) te vrhunskoj arhitekturi, investitor će dobiti objekt izvanredne uporabne vrijednosti. Pri tome se vodilo računa o njegovoj želji da se plin kao energet ne uzima u obzir zbog mogućih problema s plinskim sustavom u budućnosti, već da se pogon dizalice topline ostvari električnom energijom. U slučaju pada elektroenergetskog sustava, u pogon se automatski stavlja dizelski agregat.


Elaborat uštade energije i toplinske zaštite


Da bi se uopće moglo provesti detaljnu energetsку analizu, izrađen je Elaborat uštade energije i toplinske zaštite kojim su dobivene (il. 3, tablica 1):

- godišnja potrebna toplina za grijanje:
 $Q_{H,nd} = 105\,457 \text{ MJ} = 29\,294 \text{ kW h}$
- godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici korisne površine zgrade:
 $Q''_{H,nd} = 48,19 \text{ kW h/m}^2$ godišnje
- godišnja potrebna rashladna energija za hlađenje:
 $Q_{C,nd} = 32\,683 \text{ MJ} = 9079 \text{ kW h.}$

Potrebna toplina za grijanje zadovoljava zahtjeve iz propisa. No, kao što je vidljivo, specifična potrošnja energije za grijanje objekta iznosi oko 48 kW h/m^2 godišnje, što ga ne svrstava u red niskoenergetskih kuća. Međutim, uzimajući u obzir površinu i volumen te ukupni instalirani toplinski učin 40 kW i rashladni učin oko 20 kW , zasigurno se može reći da je na njemu postignuta ravnoteža zahtjeva investitora za vrhunskom udobnošću i želje za što većom energetskom učinkovitosti.

Ilustracija 2
Tlocrt prizemlja

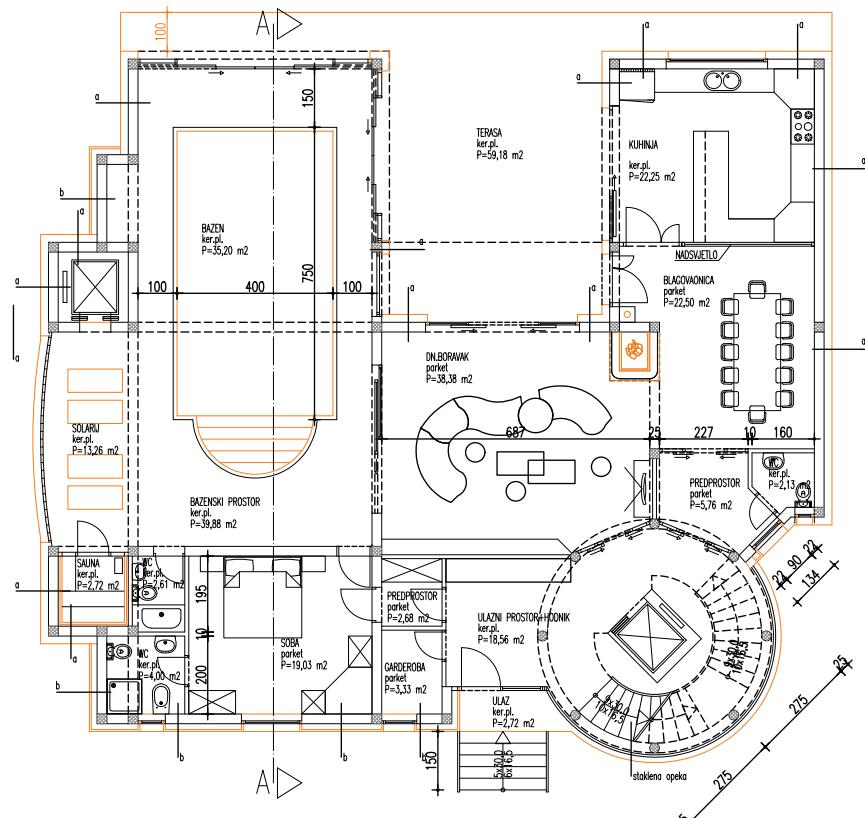

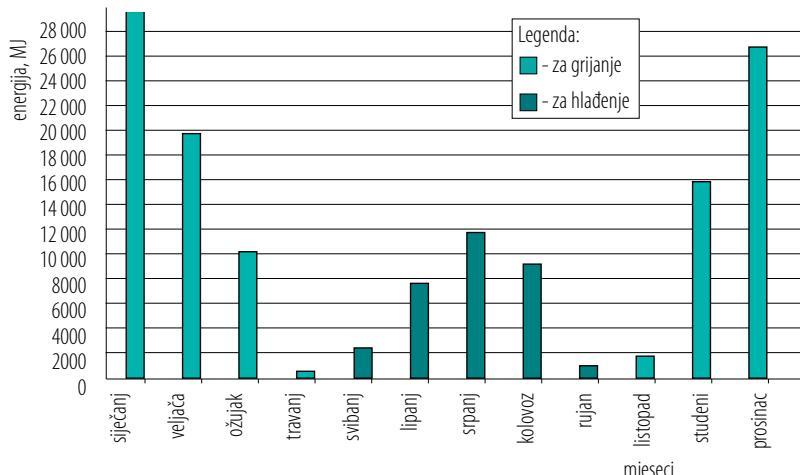

Ilustracija 3
Dijagram potrebne energije za grijanje i hlađenje objekta

Tablica 1 Proračun energetike objekta

površina, m ²	neto	610
	bruto	750
volumen, m ³		2500
potrebna energija, kWh godišnje		
	za grijanje Q_{gr}	30 000
	za pripremu PTV-a Q_{PTV}	5000
	za zagrijavanje bazenske vode Q_{baz}	25 000
	ukupna za grijanje	60 000
	za hlađenje	10 000
	ukupna za hlađenje	10 000
	ukupna za grijanje i hlađenje na godišnjoj razini	70 000
godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici površine zgrade $Q''_{H,ndf}$ kW h/m ² godišnje		48 (ne zadovoljava kriterij za NEK)
emisija CO ₂ u atmosferu (na osnovi prirodnog plina), t godišnje	za grijanje	14
	za hlađenje	2,5
	ukupno	16,5
potrebni maksimalni toplinski učin izvora topline, kW	za grijanje Φ_{gr}	45
	za pripremu PTV-a Φ_{PTV}	3
	za zagrijavanje bazenske vode Φ_{baz}	3
	ukupni Φ_q	51
potrebni maksimalni rashladni učin, kW	za hlađenje Φ_{hl}	20

Računalni program SolarTeh

S obzirom na velik broj ulaznih podataka, matematičkih izraza i završnih rezultata, uputno je za proračun solarnog sustava koristiti pomoć računala čime se višestruko skraćuje vrijeme izrade različitih komplikiranih proračuna i, što je još važnije, uporabom prilagođenog korisničkog sučelja posve je nestala mogućnost pogreške zbog zamornog čitanja tablica i tipkanja više desetaka podataka po tipkovnici kalkulatora.

Iako na tržištu postoji nekoliko profesionalnih softverskih rješenja, njihova cijena, metoda proračuna, nepostojanje dijela željenih izračuna, a osobito nepostojanje točnih baza podataka za Hrvatsku su bili osnovni razlozi za odluku da se vlastitim znanjem razvije nova računalna aplikacija.

Osnovna struktura programa SolarTeh sadrži četiri modula: 'Insolacija', 'Energija', 'Kolektori', 'Ušteda i ekologija' (il. 4).

Iako je prvobitno bio zamišljen još i modul 'Oprema' koji je na osnovi proračunskih podataka iz prva četiri modula trebao dimenzionirati opremu solarnog sustava, on nije realiziran zbog kratkih zadanih rokova. No, pri tome se u punoj formi pokazuje još jedna prednost samostalnog kreiranja programa: modul će se doraditi pri projektiranju prvog sljedećeg solarnog sustava čime će program dobiti konačnu fizionomiju.

Programski jezik C# i kod programa

C# je objektno orijentiran programski jezik koji je razvio Microsoft i napisan je za arhitekturu .NET Framework. Od jezika C preuzeo je učinkovitost, od jezika C++ objektno orijentiranu strukturu, od Jave visoku razinu sigurnosti, a od Visual Basica brzinu razvoja aplikacija. To je razmjerno jednostavan programski jezik sa samo 80 rezerviranih riječi i desetak ugrađenih tipova podataka. No, vrlo je uspješan kada je treba primijeniti nove programske ideje koje nerijetko u realizaciji zahtijevaju komunikaciju s bazama podataka. Zato .NET Framework sadrži raznovrsne klase za rad s bazama podataka.

Da bi se za neki realni problem izradilo softversko rješenje, potrebna je suradnja stručnih osoba iz područja problematike i programera. Tek nakon točnog sagledavanja zadataka i cilja softverskog rješenja, moguće je krenuti u izradu same aplikacije.


Program je rađen u Microsoft Visual Studio 2008, a baza podataka je kreirana na Microsoft SQL Serveru 2005. Pri njegovoj izradi je za svaki od četiri modula unaprijed trebalo definirati:

- ulazne podatke: koje će od njih korisnik sam unositi, a koji će biti dani na izbor iz baza podataka
- tražene proračune
- izlazne podatke.

Program je osmišljen tako da bude razumljiv korisniku i jednostavan za uporabu, a također ima mogućnost proširivanja zadataka i dodavanja izračuna, ovisno o potrebama krajnjih korisnika.

Korisničko sučelje i proračuni

U modulu 1 'Insolacija' korisnik odabire jednu od osam lokacija u Hrvatskoj, razdoblje izračuna,

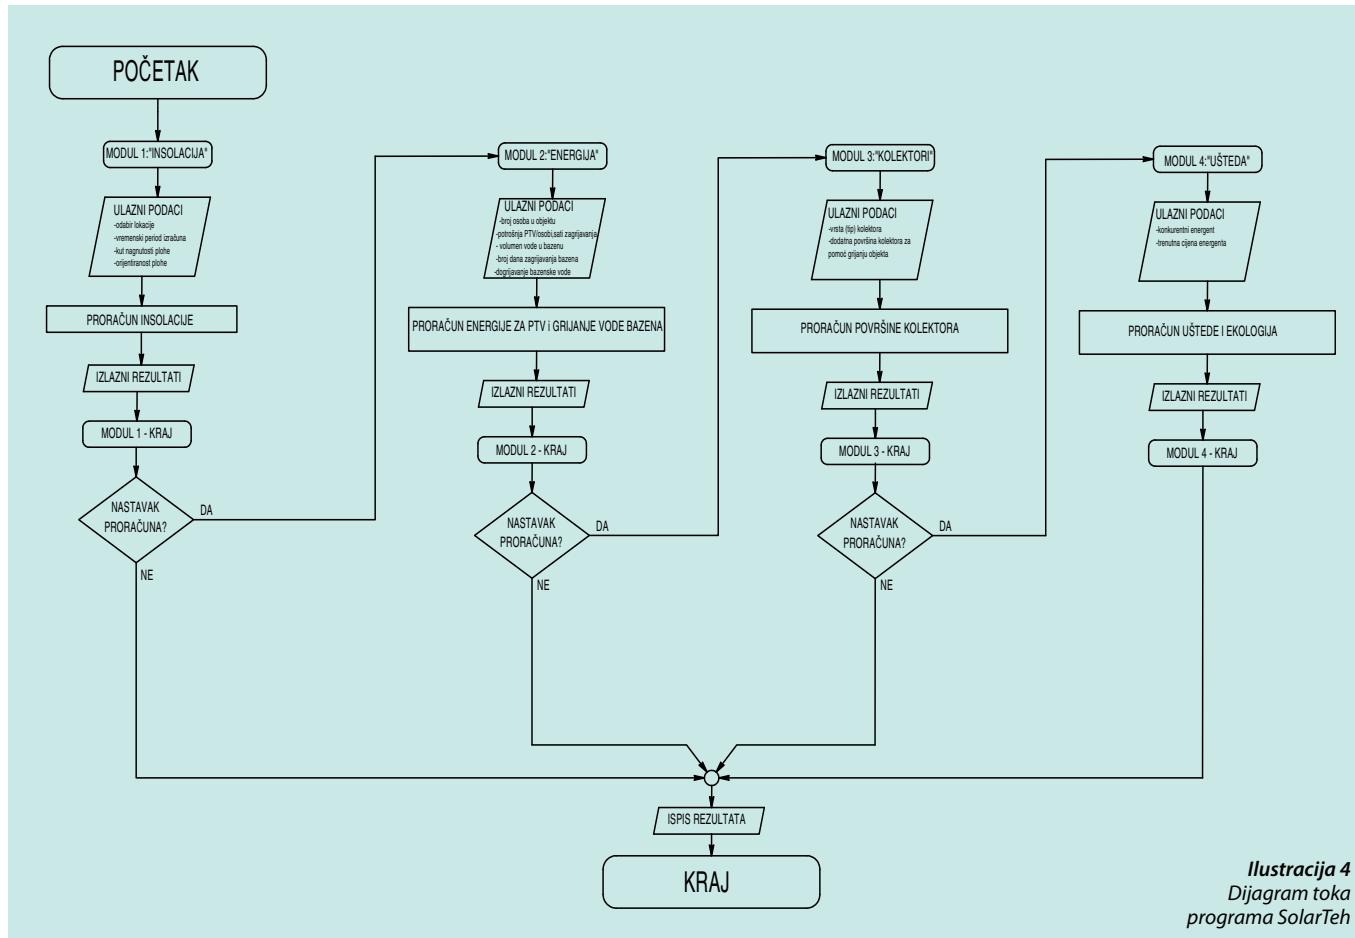

Ilustracija 4
Dijagram toka
programa SolarTeh

kut plohe kolektora te orientiranost plohe (il. 5). Da bi se izračunali sunčani sati i ukupna dozračena Sunčeva energija u odabranom razdoblju i za cijelu godinu, korišteni su podaci iz 'Solarnog atlasa' koji je izradio Energetski institut 'Hrvoje Požar'.

U modulu 2 'Energija' korisnik odabire broj osoba u objektu, potrošnju PTV-a (u l/d po osobi), broj sati za pripremu PTV-a (u h), volumen vode u bazenu (u m³), broj dana za zagrijavanje bazena pri cijelokupnoj izmjeni bazenske vode, dnevno dogrijavanje bazenske vode (u K/d) (il. 6). Uvođenjem energetskih jednadžbi, izračunavaju se potrebni energetski zahtjevi sustava za pripremu PTV-a i zagrijavanje bazenske vode.

U modulu 3 'Kolektori' korisnik odabire vrstu kolektora i tip proračuna (pomoći sustavu grijanja: da ili ne) (il. 7). Nakon izračuna približne površine kolektora, korisnik odabire površinu kolektora koja je uskladjena s maksimalno 60% solarnog pokrivanja godišnjih energetskih potreba sustava za pripremu PTV-a i zagrijavanje bazenske vode. Ako se želi dodatna površina kolektora za pomoći sustavu grijanja u prijelaznom i zimskom razdoblju, omogućuje se njezin brojčani unos. U tom se slučaju još izračunava višak primljene topline

ljeti, što treba odvesti iz termodinamičkog sustava grijanja kao zaštita od pregrijavanja (stagnacije solarnog sustava).

Ilustracija 5
Sučelje modula 1 'Insolacija'

Uzeti podaci	
Lokacija	Osijek
Vremenski period izračuna:	početni mjesec perioda proračuna: 3 završni mjesec perioda proračuna: 10
Kut plohe:	<input type="radio"/> 0° <input checked="" type="radio"/> 45°
Orientiranost plohe:	JZ
PRORAČUN INSOLACIJE	
Proračun insolacije Ukupno sunčanih sati u odabranom periodu: 1651,2 h Ukupno dozračene energije u odabranom periodu: 1048,5 kWh/m ² Ukupno dozračena energija za cijelu godinu: 1265 kWh/m ² god	



Ilustracija 6
Sučelje modula 2 'Energija'

Ilustracija 8
Sučelje modula 4 'Ušteda i ekologija'

Napomena

Demo-verzija programa SolarTeh može se pronaći na internetskim stranicama tvrtke Hidroenerga:

www.hidroenerga.hr/solarteh.html

Program se može instalirati na operacijski sustav Windows XP i Windows 7. Upute za instalaciju programa mogu se pročitati u tekstuualnoj datoteci UputeZalnstalaciju.txt koja se nalazi u arhivi zajedno s instalacijom demo-verzije.

Ilustracija 7
Sučelje modula 3 'Kolektori'

U modulu 4 'Ušteda i ekologija' unosi se konkurentni energet: prirodni ili ukapljeni naftni plin ili loživo ulje te njegova trenutačna cijena (il. 8). Iz ukupne primljene korisne Sunčeve energije i donje ogrijevne vrijednosti energenta dobivaju se podaci o primljenoj insolaciji koja je ekvivalentna uštedi na izačunatoj količini odabranog energenta i njegovoј tržišnoј cijeni. U konačnici, računa se smanjenje emisije CO_2 u atmosferu kao osnovni ekološki čimbenik uporabe solarnih sustava.

Zaključak

Zamišljen kao jednostavna i korisniku prilagođena računalna aplikacija za projektiranje solarnih postrojenja, SolarTeh je u konačnici ispunio tražene projektantske zahteve.

Pri tome je pokazano da se vlastito izrađeni računalni programi po mnogim svojim performansama mogu usporediti s profesionalnim modulima raznih programerskih kuća, a znatno su jeftiniji od njih. Mogu se koristiti u neograničenom razdoblju (za razliku od besplatnih prebnih verzija pojedinih programske paketa nekih programerskih tvrtki), lako se oblikuju i prilagođavaju korisniku tako da imaju sve potrebne performanse i strukturu na koju je korisnik navikao te, u konačnici, mogu se neograničeno razvijati u vlastitoj organizaciji sukladno dalnjim potrebama i novim saznanjima korisnika. ■